



Uwaga: jeżeli komin nie leży w obrębie łapek stących,
wymagane jest zastosowanie połączenia dyfuzyjnego!

Obróbka komina - standard
szerokość KL-< 1.0 m

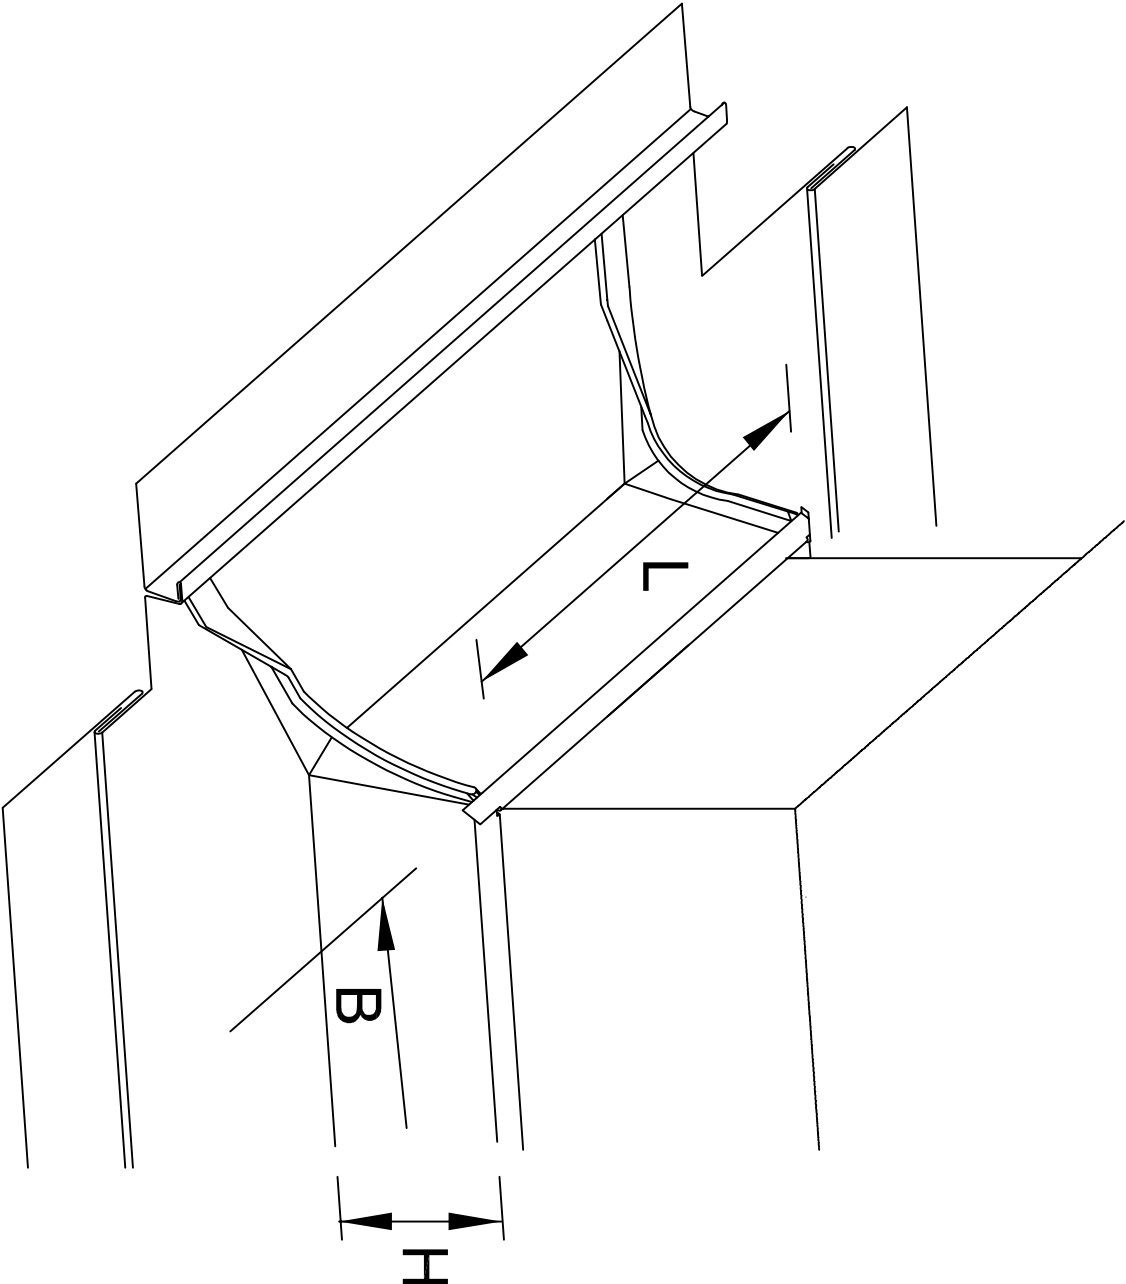

<div><div></div><div><div>SZTAN SZENDZIELORZ</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>TEL. +48 32 449 02 47</div><div>WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL</div></div></div>			
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśniskiego 13		Data: 10.2015
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU		Skala: -
Temat rysunku:	OBRÓBKA KOMINA		Nr rysunku: DT_20
Projektant:	mgr inż. arch. Marcei Szynowski		upr. nr NPOJA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyńska, mgr inż Sebastian Obełkon		